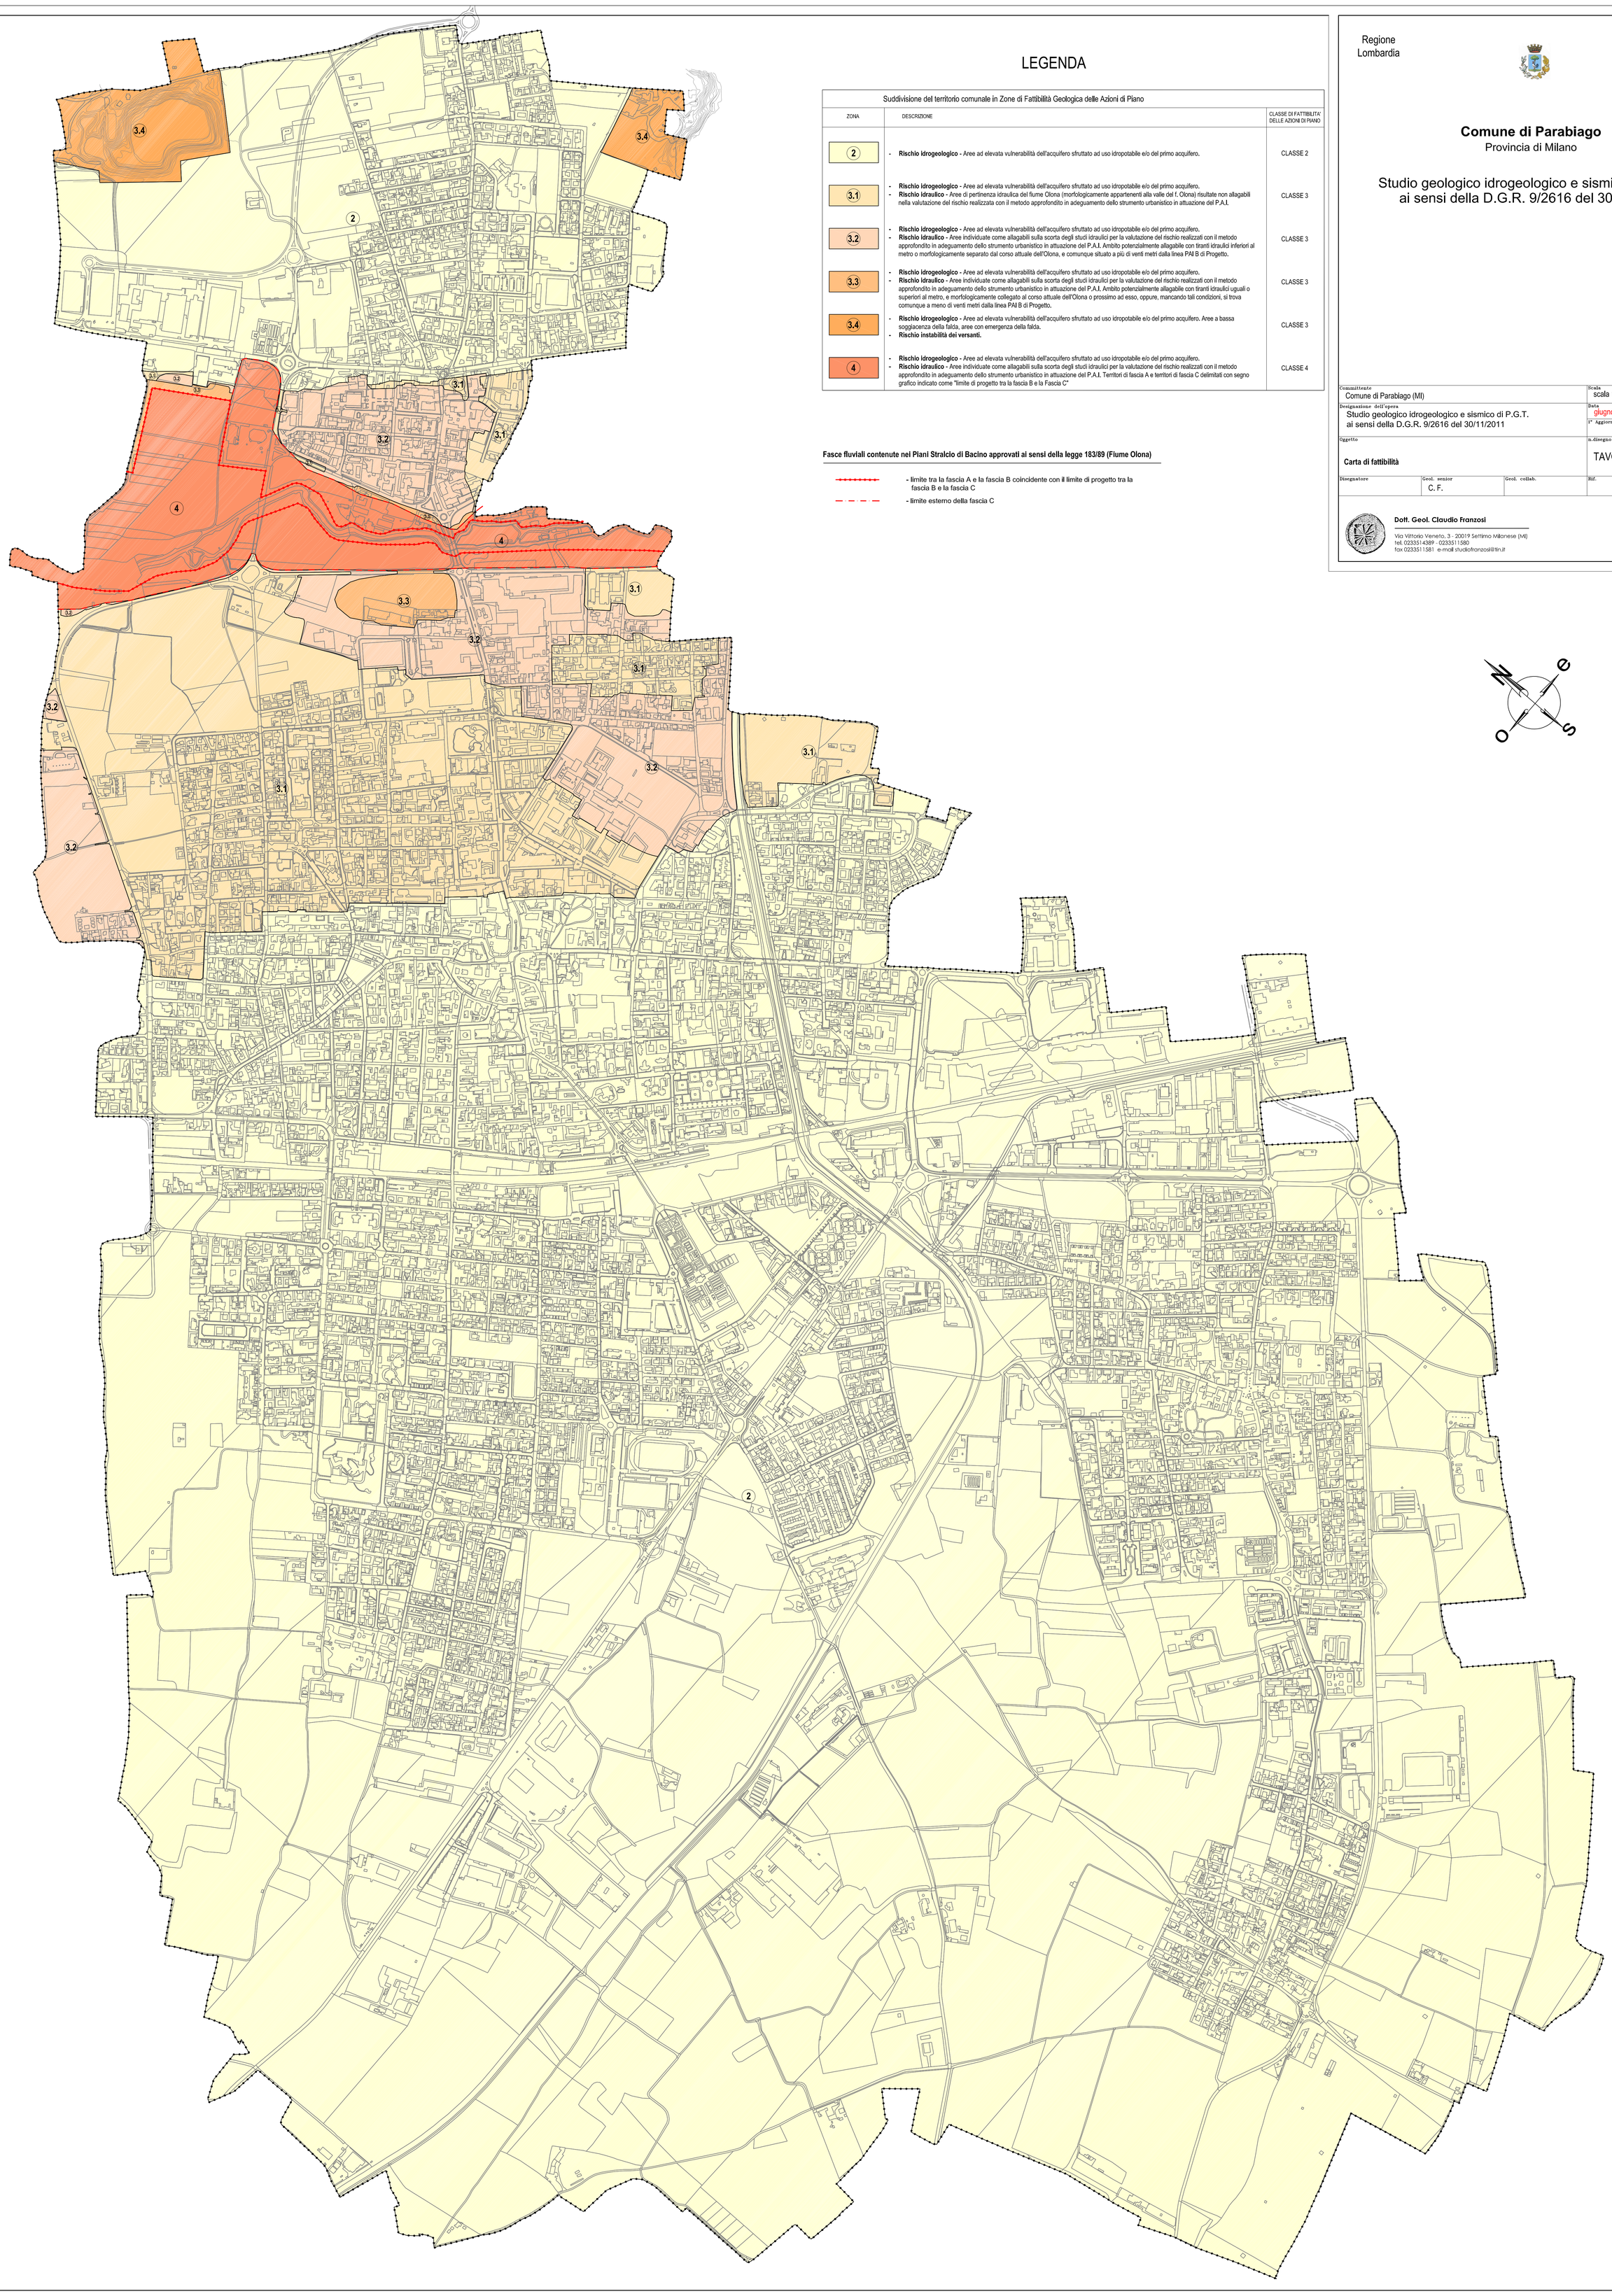

LEGENDA

Suddivisione del territorio comunale in Zone di Fattibilità Geologica delle Azioni di Piano

ZONA	DESCRIZIONE	CLASSE DI FATTIBILITA' DELLE AZIONI DI PIANO
2	- **Rischio idrogeologico** - Aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero.	CLASSE 2
3.1	- **Rischio idrogeologico** - Aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero. - **Rischio idraulico** - Aree di pertinenza idraulica del fiume Olona (morfologicamente appartenenti alla valle del f. Olona) risultate non allagabili nella valutazione del rischio realizzata con il metodo approfondito in adeguamento dello strumento urbanistico in attuazione del P.A.I.	CLASSE 3
3.2	- **Rischio idrogeologico** - Aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero. - **Rischio idraulico** - Aree individuate come allagabili sulla scorta degli studi idraulici per la valutazione del rischio realizzati con il metodo approfondito in adeguamento dello strumento urbanistico in attuazione del P.A.I. Ambito potenzialmente allagabile con tiranti idraulici inferiori al metro o morfologicamente separato dal corso attuale dell'Olona, e comunque situato a più di venti metri dalla linea PAI B di Progetto.	CLASSE 3
3.3	- **Rischio idrogeologico** - Aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero. - **Rischio idraulico** - Aree individuate come allagabili sulla scorta degli studi idraulici per la valutazione del rischio realizzati con il metodo approfondito in adeguamento dello strumento urbanistico in attuazione del P.A.I. Ambito potenzialmente allagabile con tiranti idraulici uguali o superiori al metro, e morfologicamente collegato al corso attuale dell'Olona o prossimo ad esso, oppure, mancando tali condizioni, si trova comunque a meno di venti metri dalla linea PAI B di Progetto.	CLASSE 3
3.4	- **Rischio idrogeologico** - Aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero. Aree a bassa soggiacenza della falda, aree con emergenza della falda. - **Rischio instabilità dei versanti.**	CLASSE 3
4	- **Rischio idrogeologico** - Aree ad elevata vulnerabilità dell'acquifero sfruttato ad uso idropotabile e/o del primo acquifero. - **Rischio idraulico** - Aree individuate come allagabili sulla scorta degli studi idraulici per la valutazione del rischio realizzati con il metodo approfondito in adeguamento dello strumento urbanistico in attuazione del P.A.I. Territori di fascia A e territori di fascia C delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la fascia B e la Fascia C"	CLASSE 4

Fasce fluviali contenute nel Piani Stralcio di Bacino approvati ai sensi della legge 183/89 (Fiume Olona)

- limite tra la fascia A e la fascia B coincidente con il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C
- limite esterno della fascia C

Regione Lombardia

Provincia di Milano

Comune di Parabiago

Provincia di Milano

Studio geologico idrogeologico e sismico di P.G.T.
ai sensi della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011

Committente: Comune di Parabiago (MI)			Scala: scala 1:5.000
Designazione dell'opera: Studio geologico idrogeologico e sismico di P.G.T. ai sensi della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011			Data: giugno 2012 1° Aggiornamento / 2° Aggiornamento
Oggetto: **Carta di fattibilità**			n.disegno: TAVOLA 10.0
Disegnatore	Geol. senior: C. F.	Geol. collab.	Rif.

Dott. Geol. Claudio Franzosi
Via Vittorio Veneto, 3 - 20019 Settimo Milanese (MI)
tel. 0233514389 - 0233511580
fax 0233511581 e-mail studiofranzosi@tin.it

N e S O